


# Rzut pomieszczenia chlorowni

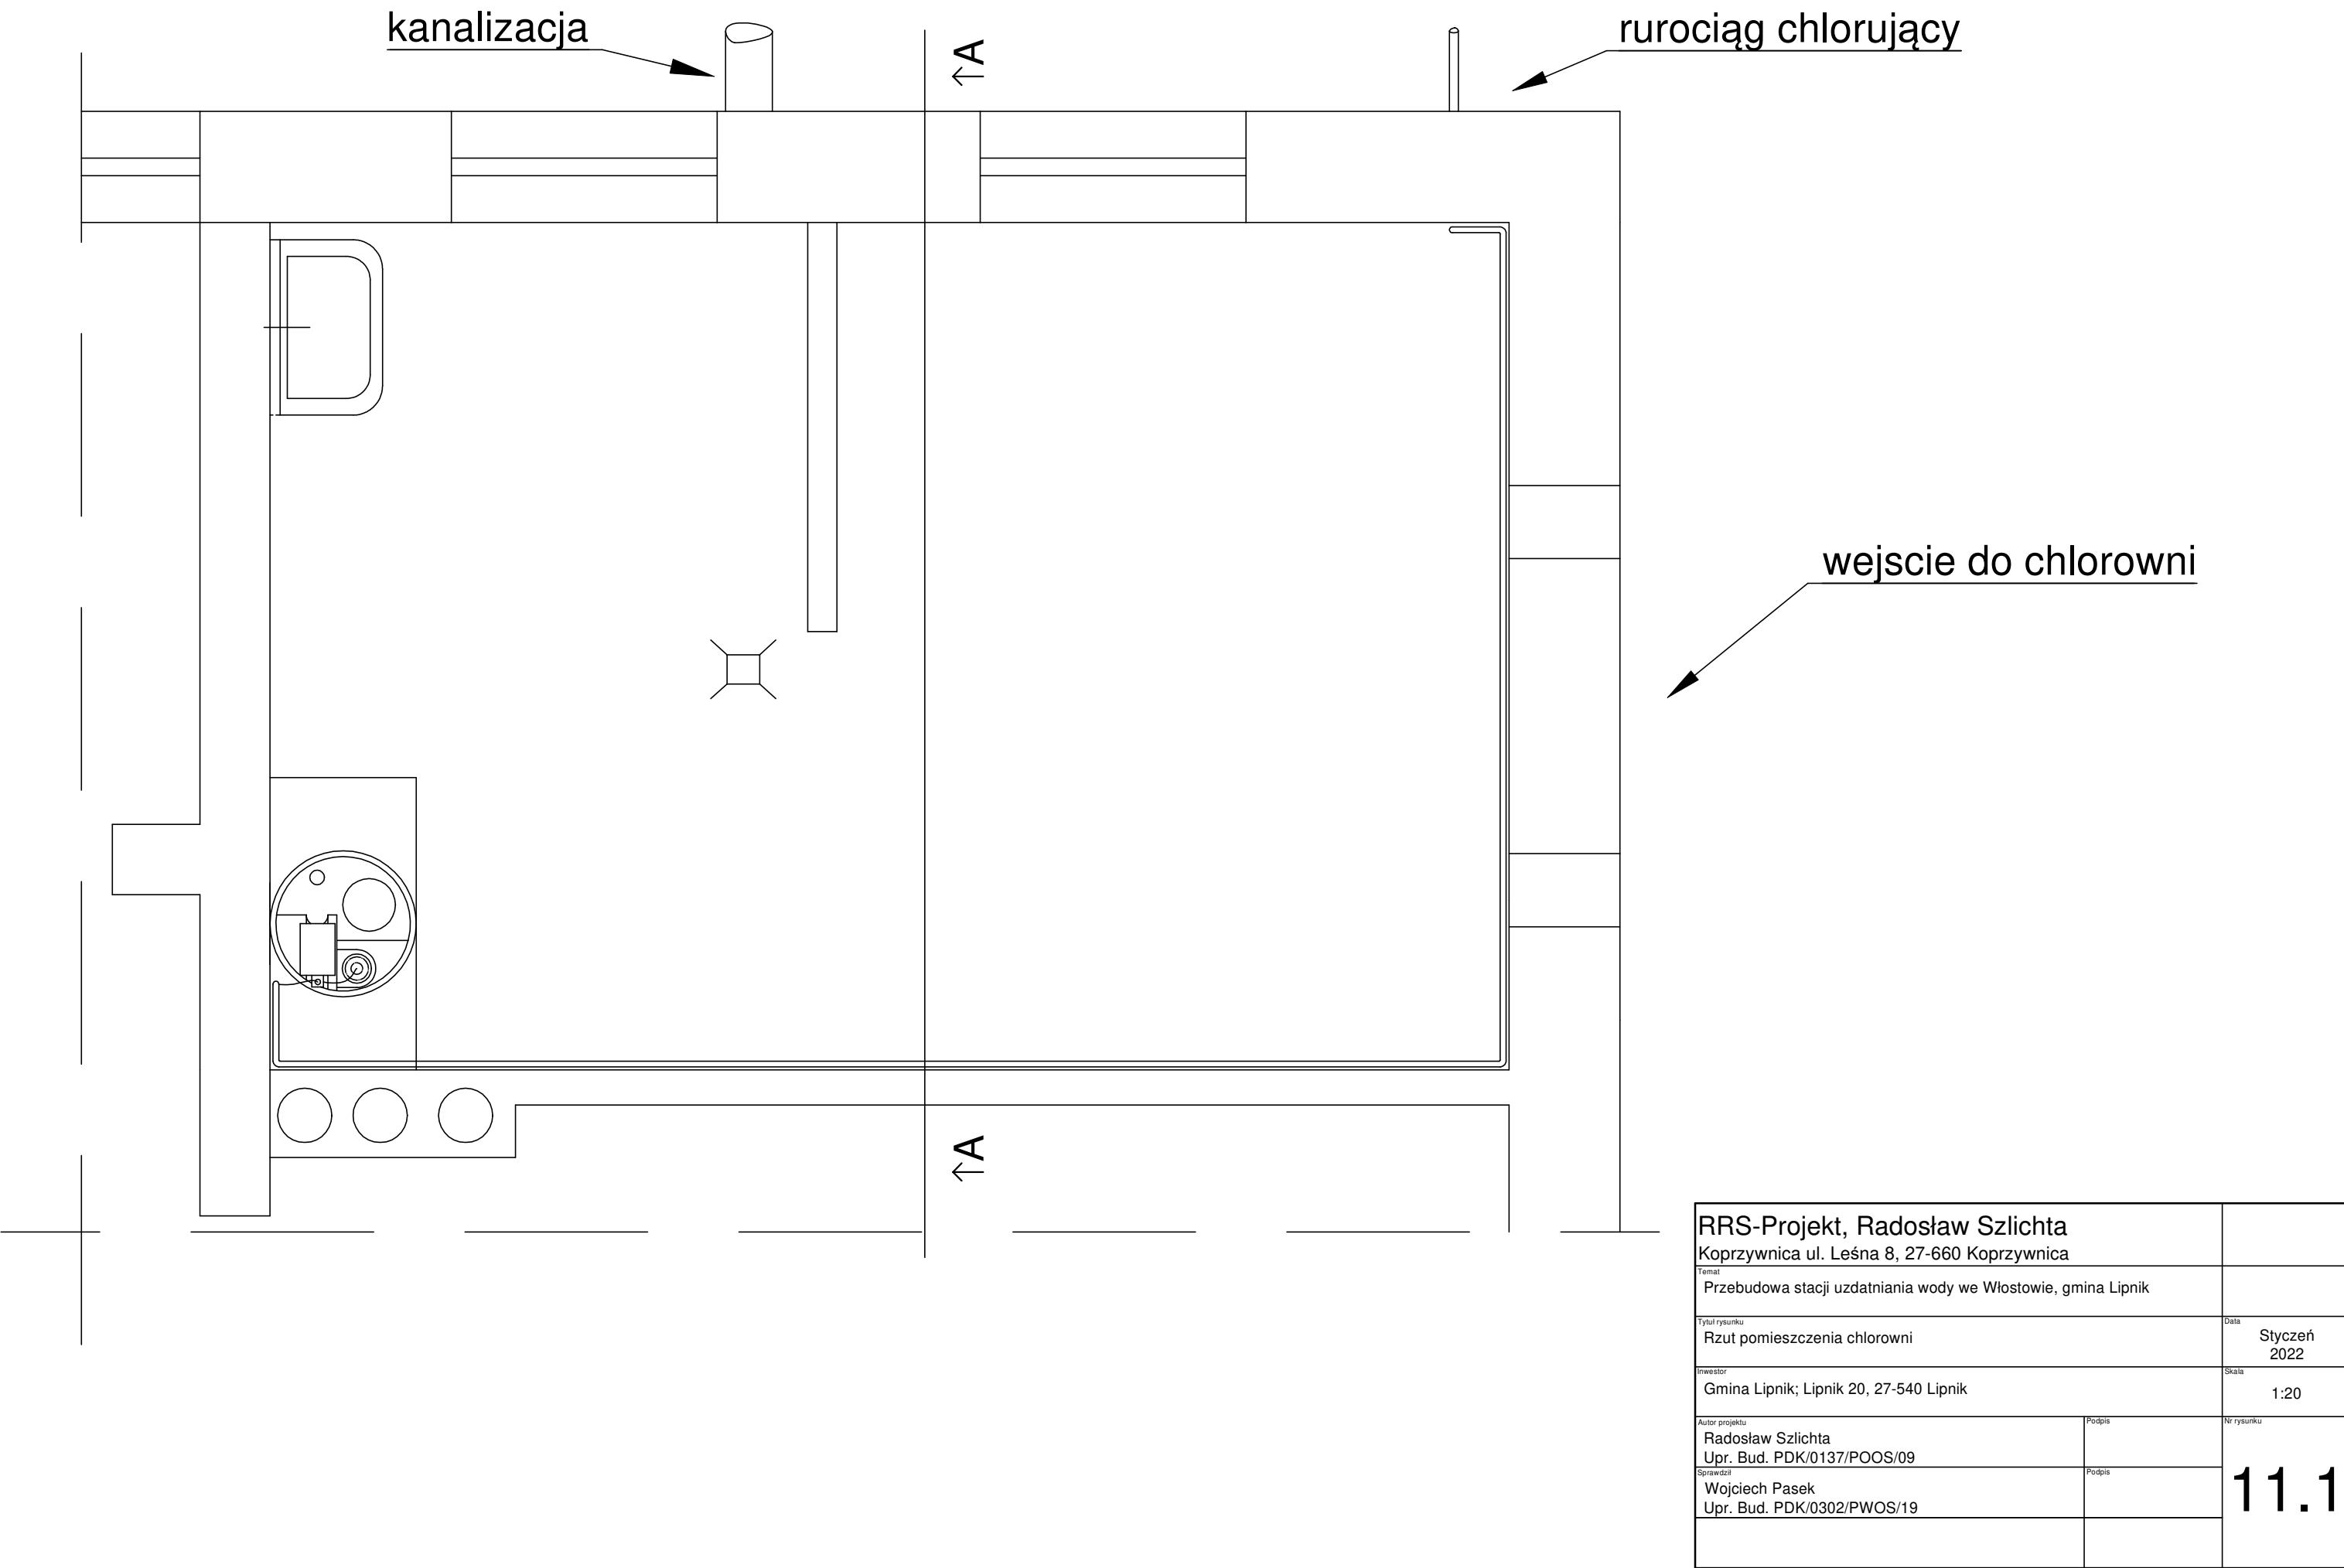

RRS-Projekt, Radosław Szlichta		
Koprzywnica ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica		
Temat		
Przebudowa stacji uzdatniania wody we Włostowie, gmina Lipnik		
Tytuł rysunku		Data
Rzut pomieszczenia chlorowni		Styczeń 2022
Inwestor		Skala
Gmina Lipnik; Lipnik 20, 27-540 Lipnik		1:20
Autor projektu		Podpis
Radosław Szlichta		
Upr. Bud. PDK/0137/POOS/09		
Sprawdził		Podpis
Wojciech Pasek		
Upr. Bud. PDK/0302/PWOS/19		
		Nr rysunku
		11.1